










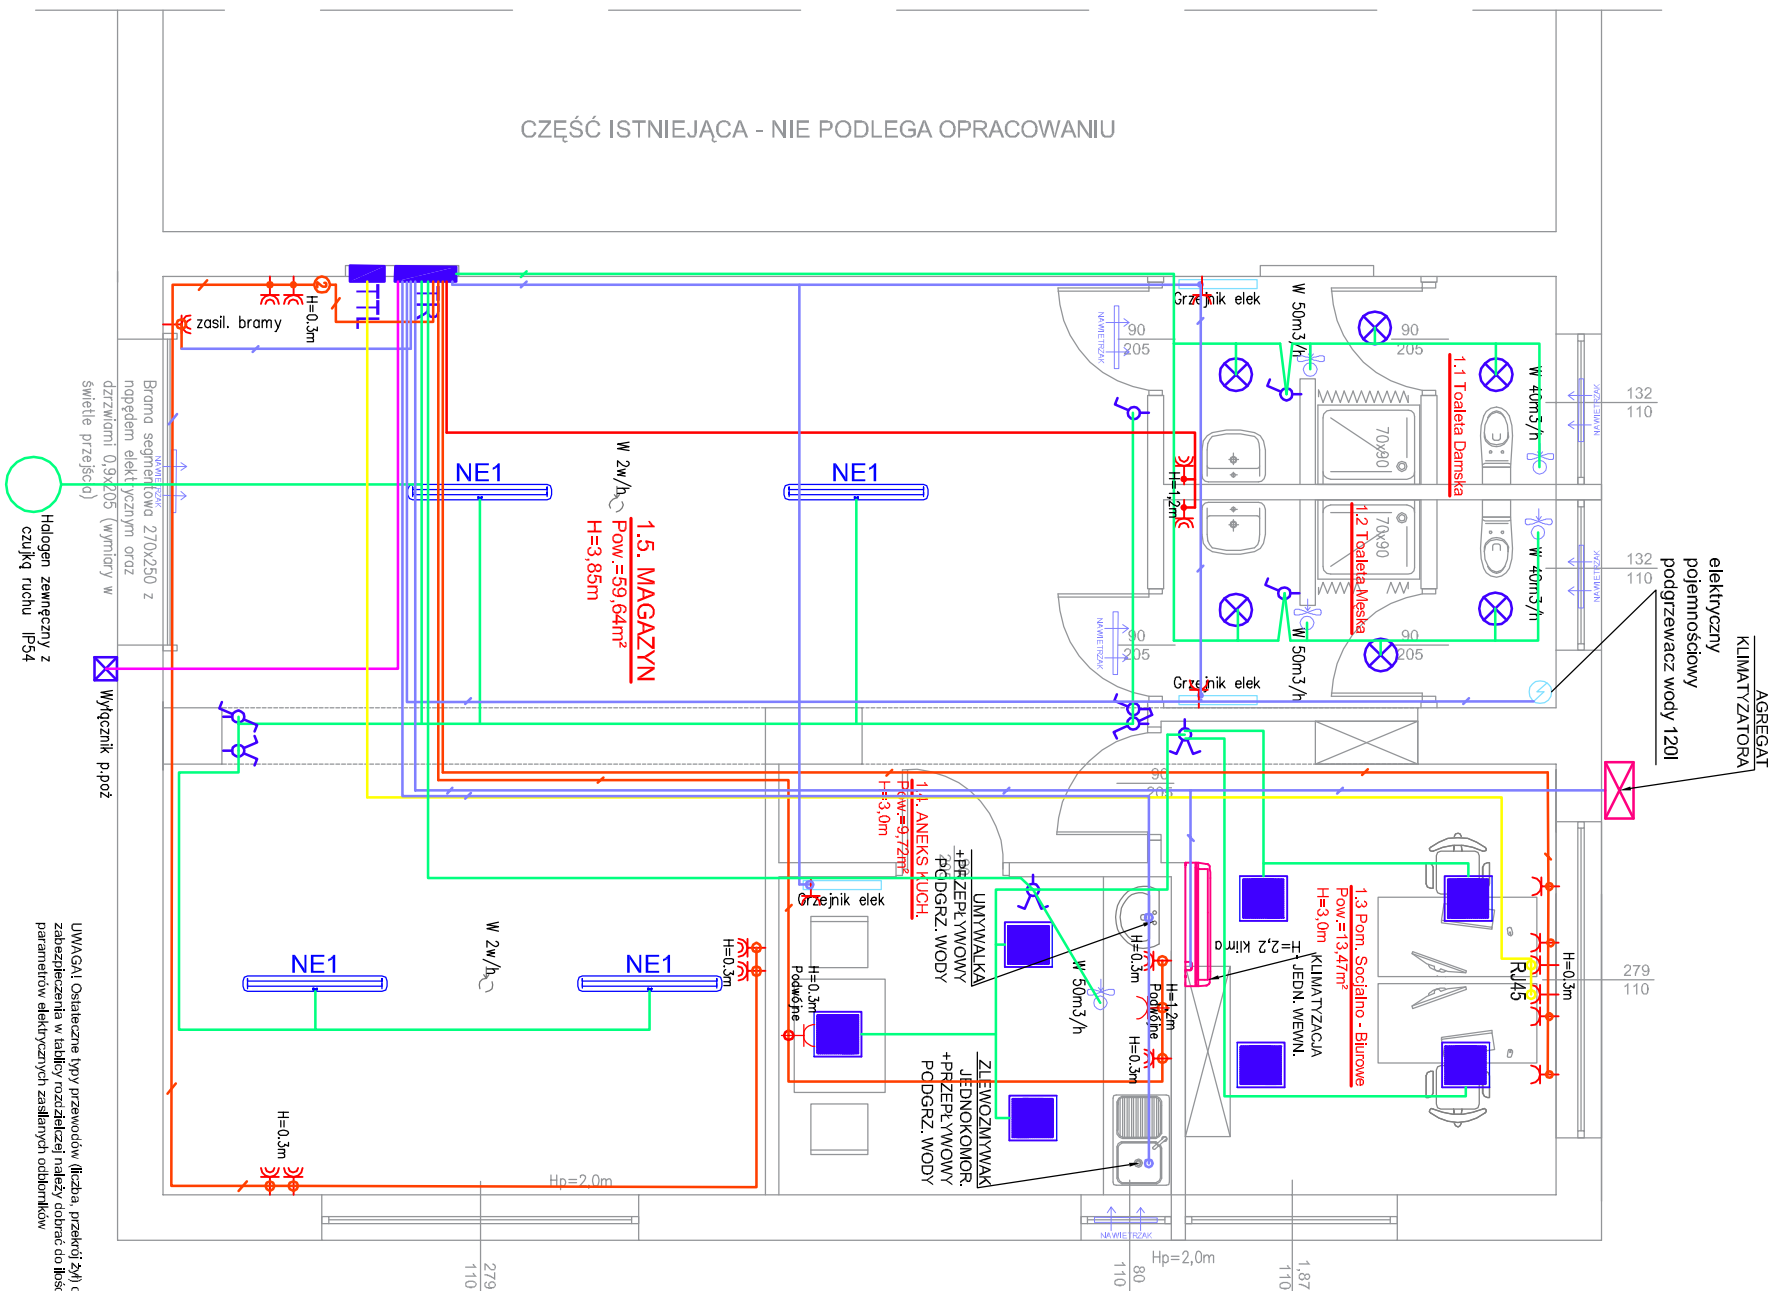


LEGENDA	
SYMBOL	Rodzaj obwodu
	Gniazdo 1 fazowe podwójne
	Gniazdo 1 fazowe bryzgoszczelne z klapką, IP44
	Gniazdo teletechniczne R45
	wyłącznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20
	wyłącznik zmienny (schodowy), 10A, 230V, IP20
	wyłącznik podwójny, 10A, 230V, IP20
	oprawa nastropowa LED min. IP44 - łaty
	oprawa nastropowa LED 600x600
	oprawa LED bryzgoszczelna min IP44
	tablica rozdzielcza
	tablica rozdzielcza teletechniczna



1. W celu zasilania grzejników wykorzystanych prądzień się wykonanie 552z, obwodów odpinowych w tablicy rozdzielczej.
2. W celu zasilania odbiorników montowanych na ścianie prądzień się wykonanie 752z, obwodów odpinowych w tablicy rozdzielczej.
3. W celu zasilania oświetlenia prądzień się wykonanie 552z, obwodów odpinowych w tablicy rozdzielczej.
4. Odsłonięcie pływ przewodów (tłacza, prądzień 25) oraz zabezpieczenia w tablicy rozdzielczej należy odrębnie do listy parametrów elektrycznych załączając odbiorniki.

UWAGA

1. Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy inspekcją naziw, odnieść zasilanie z rozdzielni i instalację zasilającą ze stałego napięcia. Należy zapoznać z wszystkimi opisanymi planowanymi do wykonania przedmiotowego lokalu i zaplanować odpowiednią kolejność wykonywania robót.
2. Brak zezwolenia na prace techniczne przy tym elemencie, którego zastosowanie wynika ze zmiany na rysunku technicznym przy tym elemencie zabrania wszelki budowlanej rzeźniała wykonawcy z wyłączeniem ze specyfikacji zastosowania takiego elementu, w porównaniu z kwestionem i za jego zgodą.
3. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - należy podjąć decyzję o budowie i odbiorze budowlano-montażowych i normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - Inspekcja, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów oraz urządzeń

NAZWA/ADRES:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU USŁUG. WARSZTATU NA LOKAL USŁUGOWY MAGAZYN Z ZAPLECZEM SPOŁACZNYM

Rycczywól, Mlcklewlcza 33, dz. nr ewld. 725

Jednostka ewld.: Ryczywó

INVESTOR:

Urząd Gminy Ryczywó
ul. Mickiewicza 10

04-030 Kyczywoi

STAN OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ:

TYTUŁ:

RZU | PRZY ZIEMI - INSALAJE ELEKTRICZNE

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. LUKASZ SOBIERAJSKI

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

OPRACOWAŁ: MGR INŻ. SZYMON SZEWCZAK

DATA	SKALA	NR RYS.
09.2020	1:75	IE1